


Obszar zaklasyfikowany jako hol, pozostawienie ścian działowych w lokalach handlowo-usługowych bez wymaganej klasy odporności ogniowej

POZITION

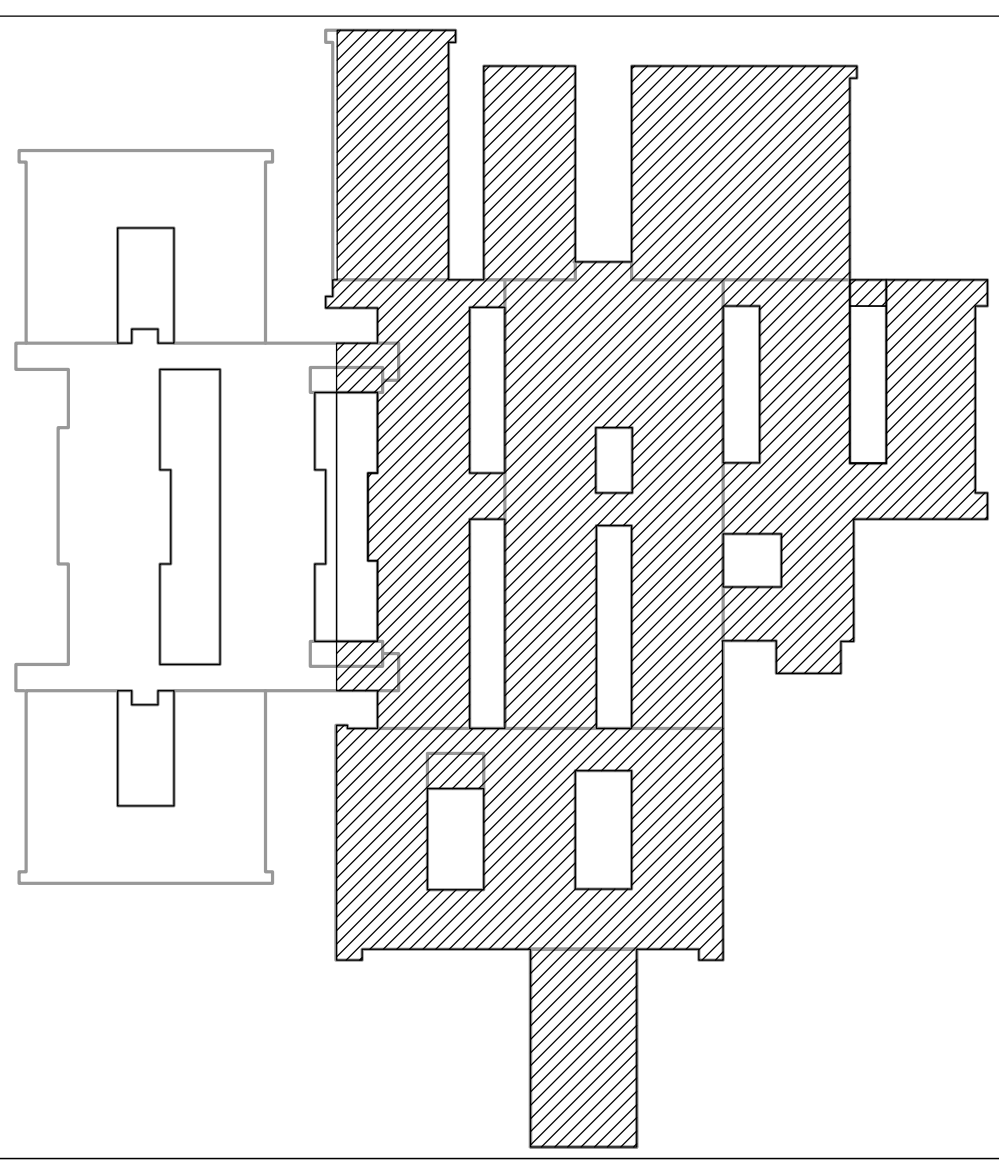

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
| <p>---</p> | Isinbajle przegrody REI 60 z otworami mIn EI 30 |
| <p>---</p> | Isinbajle przegrody REI 120 z otworami mIn EI 60
Isinbajle pasy elewacyjne poz. REI 120 z otworami EI 60 |
| <p>---</p> | Projekowanie przegrody REI 60 z otworami mIn EI 30 (a dla drzwi EIS 30) |
| <p>---</p> | Projekowanie przegrody REI 120 z otworami mIn EI 60 a dla drzwi EIS 60 |
| <p>---</p> | Projekowany pas elewacyjny REI 60 z otworami mIn EI30/EIW60 lub EI 60 |
| <p>---</p> | Projekowanie przegrada dymoszczelna z drzwiami ognioszczelnymi |
| <p>---</p> | Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy piewnocy |

W całym budynku

- [illegible]

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ



Budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

UJ. RZGOWSKA 281/289, 93-338 ŁÓDŹ

stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B" Instytutu Centrum

SCALE:	RYE NR:
--------	---------

Rzut parteru - poziom 0	1200	3
-------------------------	------	---

mgr inż. Paweł Chłosta	DATA:
zastępca ds. zabezpieczeń przeciwpowodziowych	07.20.20r.

reg. int. Roman Chinese	DATA:	PCO015:
-------------------------	-------	---------

10162689 10162689	07.2020r.	
----------------------	-----------	--