


Podział na strefy względnego bezpieczeństwa SWB

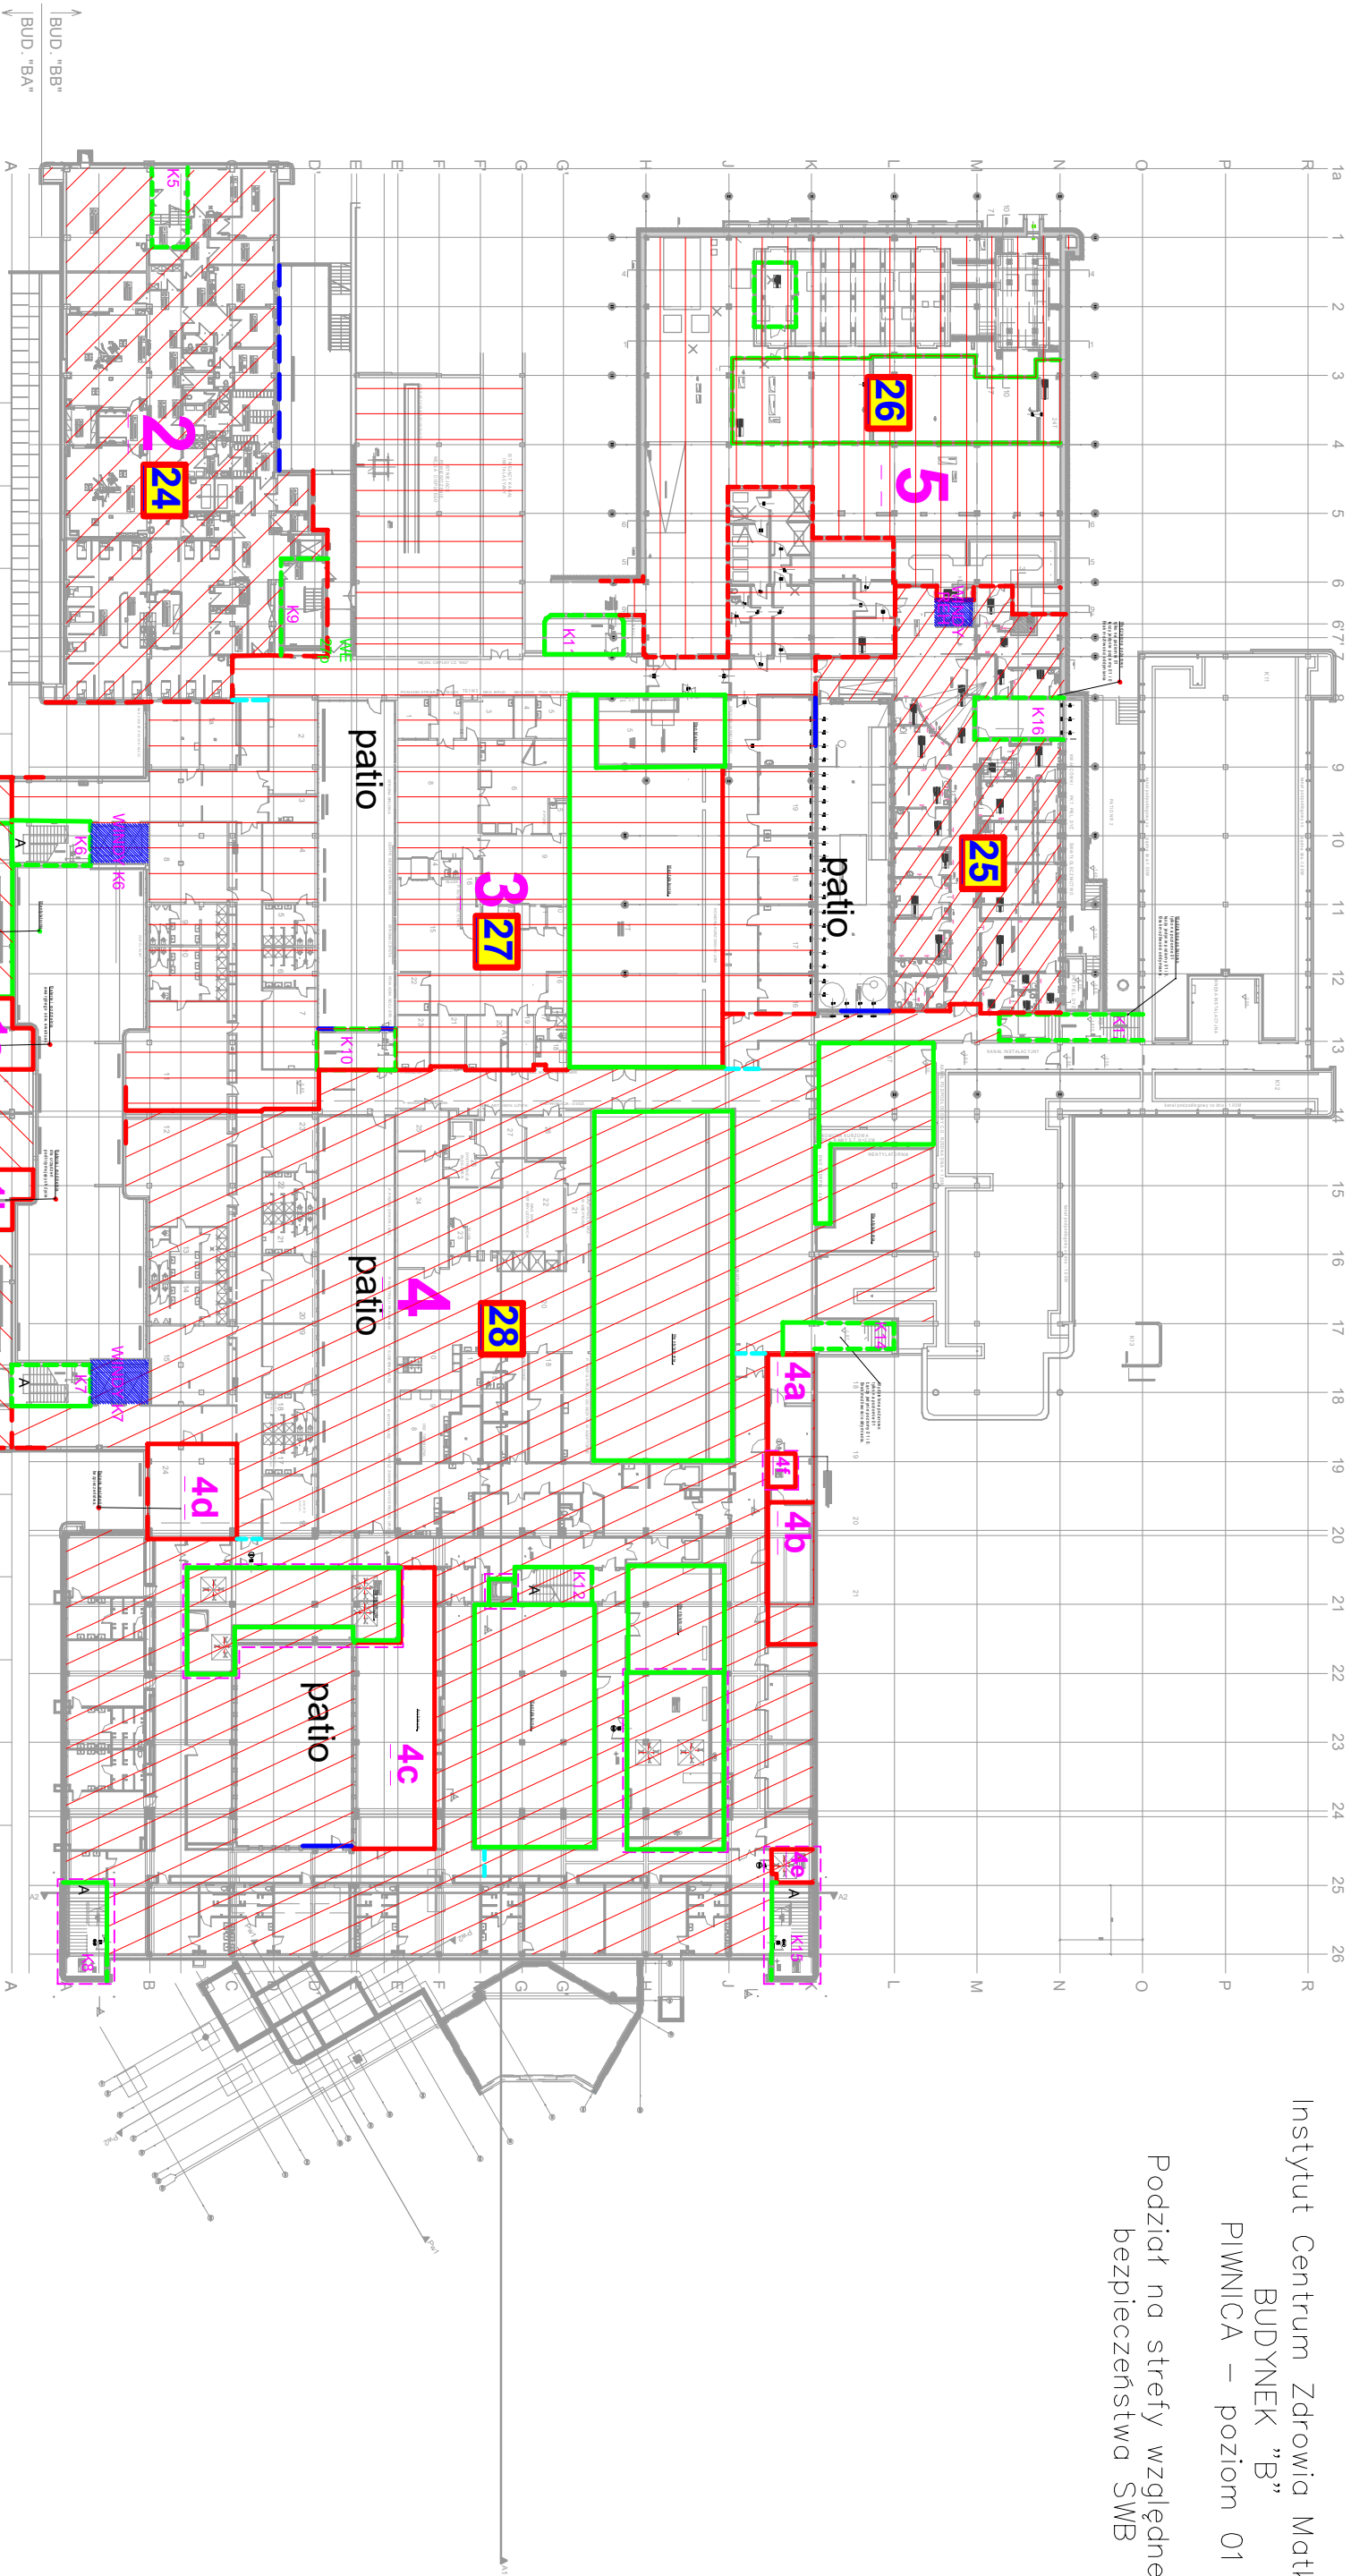

LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Istniejące przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 | | Numer strefy pożarowej |
| | Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 | | Numer klatki schodowej |
| | Istniejące pasy elewacyjne ppoz. REI 120 z otworami EI 60 | | Klatka schodowa docelowo oddzielana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddzielana i niewydzielona pożarowo |
| | Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30) | | Strefa względnego bezpieczeństwa |
| | Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60 | | Światłki E30 docelowo |
| | Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EI60 lub EI 60 | | Światłki E30 docelowo |
| | Projektowana przegroda dymoszczelną z dwiema dymoszczelnymi | | Światłki zwolnione z odporności ogniowej E30 |
| | Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej | | |