


BUDYNEK "B"
PIĘTRO 2 – poziom 2

Podział na strefy względnego bezpieczeństwa SWB

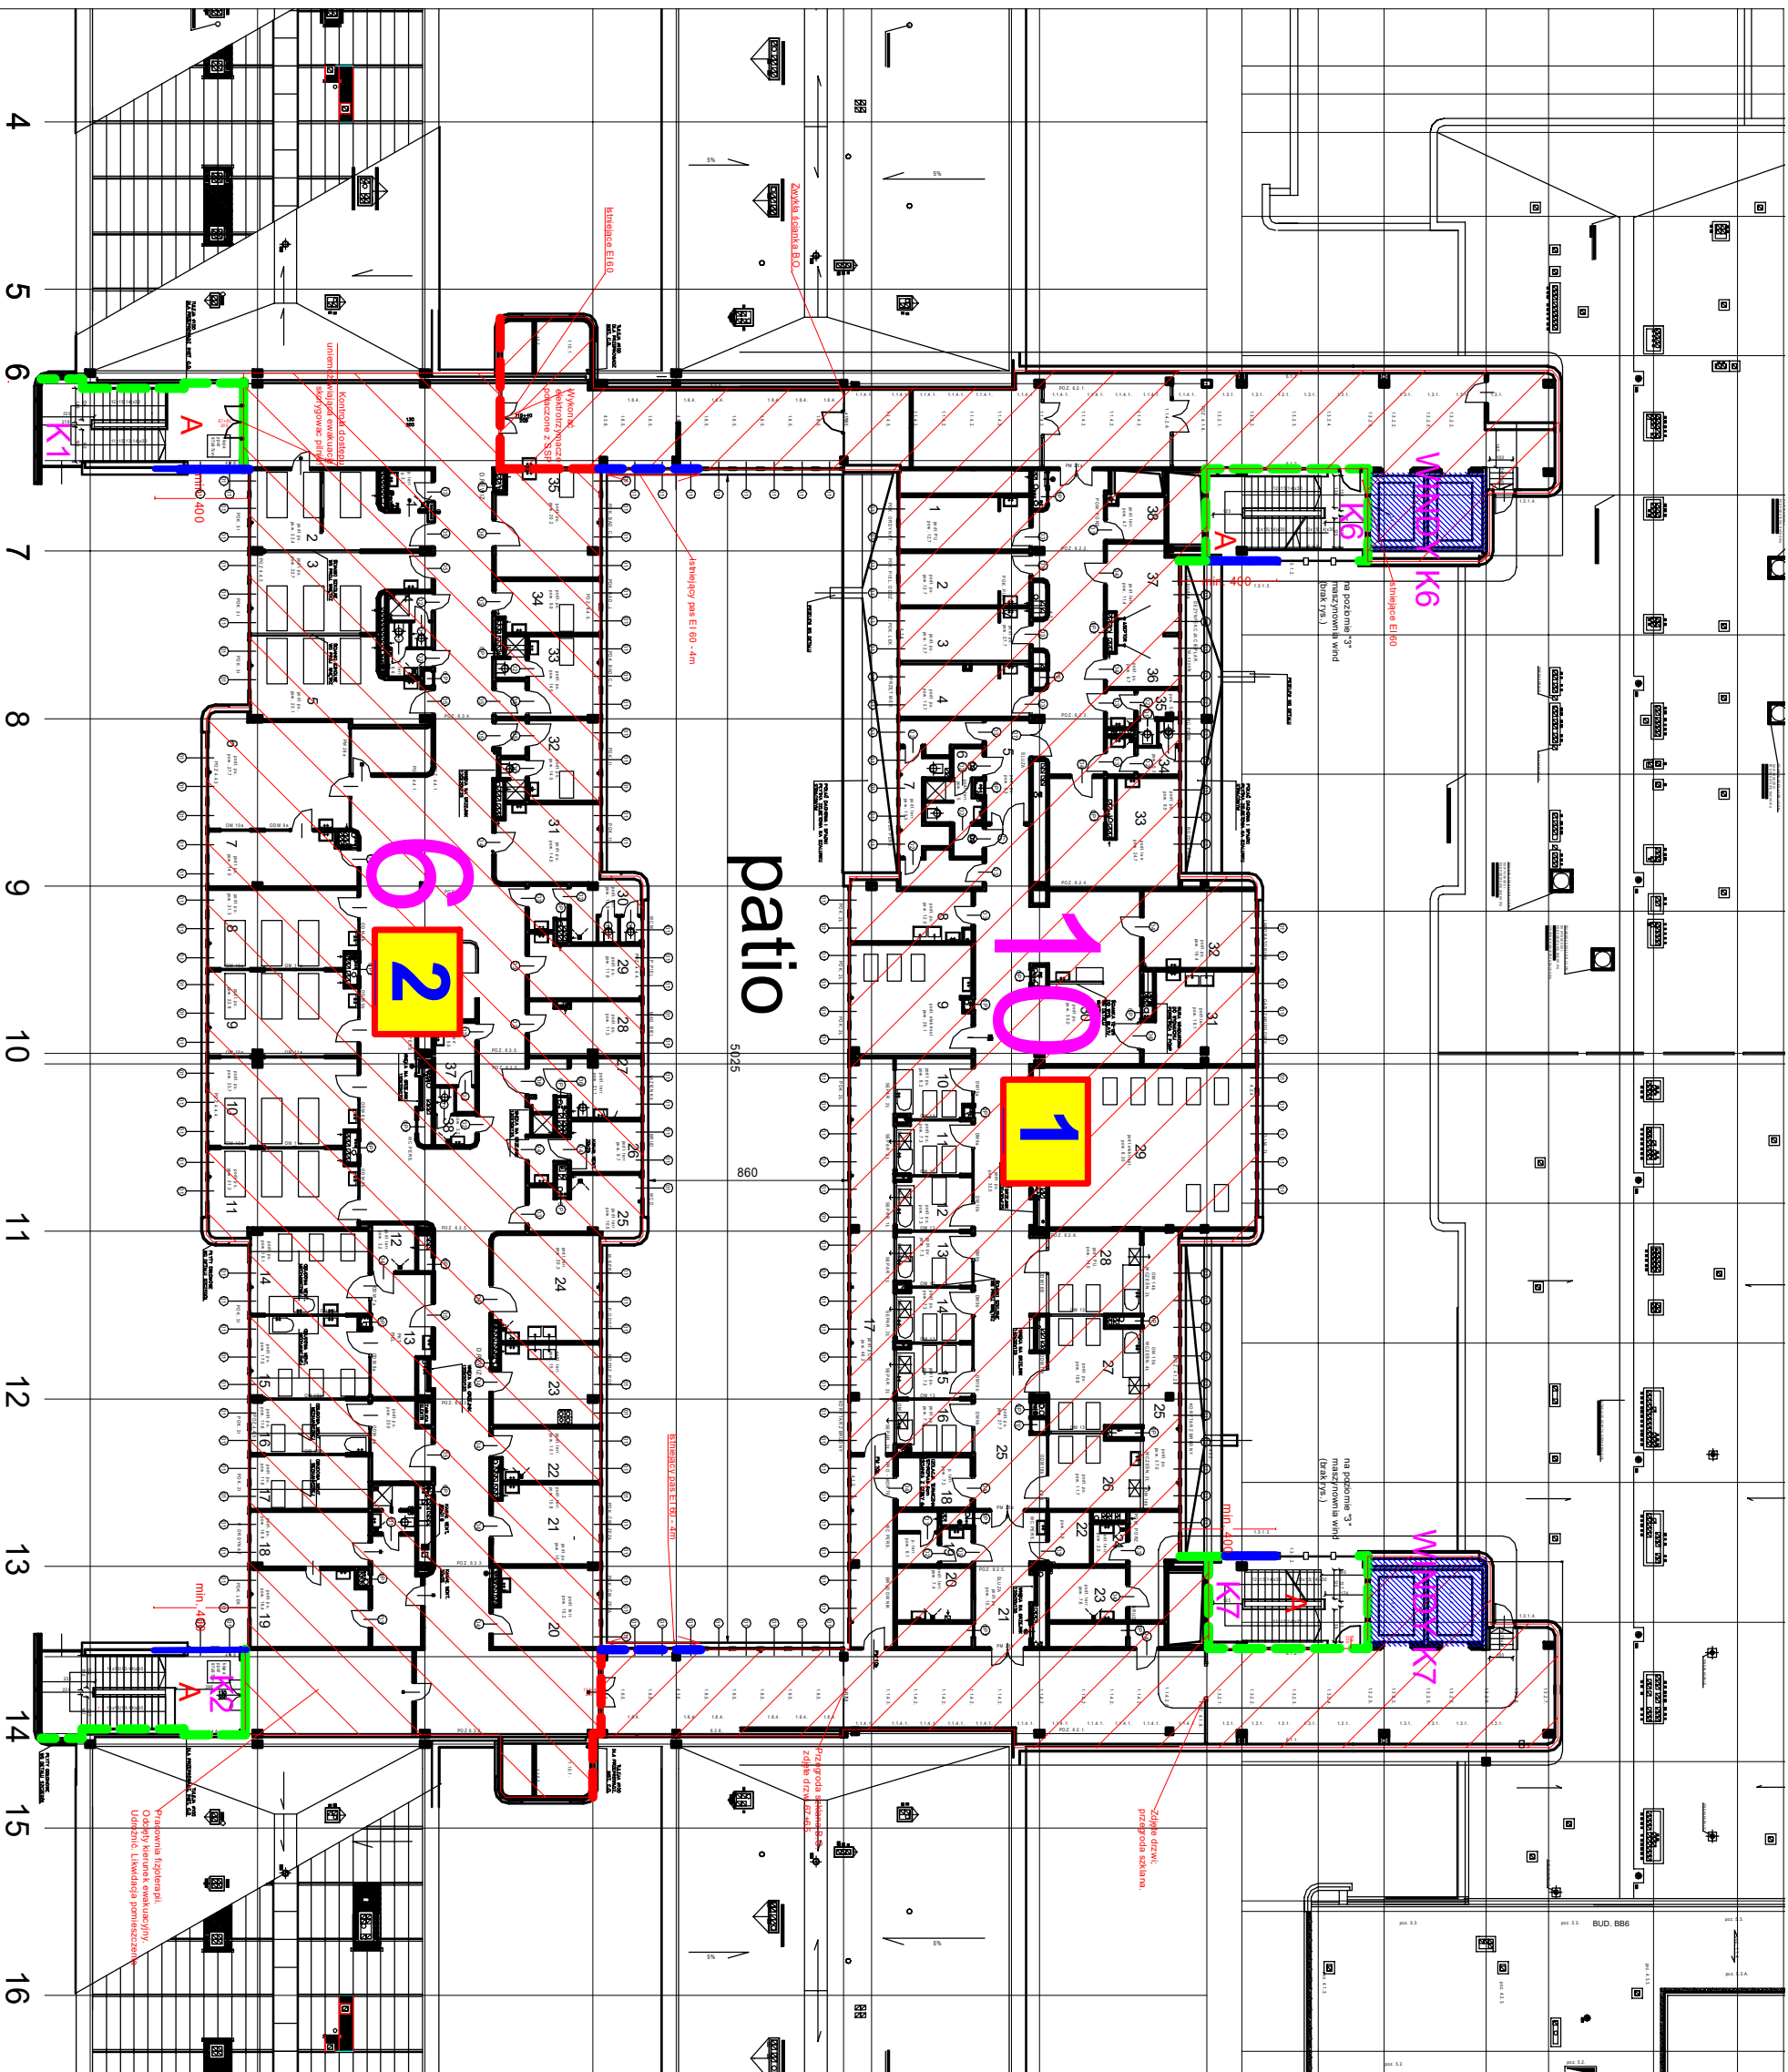

LEGENDA:

- | | | |
|---|---|---|
|  | Isińiające przęprzy REI 60 z otworami min. EI 30 | Numar stęfy pożarowej |
|  | Isińiające przęprzy REI 120 z otworami min. EI 60 | Numar klaki schodowej |
|  | Isińiające pasy elewacyjne przęprzy REI 120 z otworami EI 60 | Klatka schodowa docelowo oddygrawiatywnie i wydzielona pożarobezpieczeniowo |
|  | Projekowane przęprzy REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EI S 30) | |
|  | Projekowane przęprzy REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EI S 60 | |
|  | Projekowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI 30/EI 60 lub EI 60 | |
|  | Projekowana przęprzy dymoszczelnia z dwiema dymoszczelniami | |
|  | Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej | |