

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

Przeciwpowozarowe zaopatrzzenie w wodę oraz drogi pożarowe


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

1. Drogi pożarowe

Na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi występuje sieć dróg, które mogą być wykorzystane jako drogi zapewniające dostęp służbom ratowniczym do miejsc powstania zdarzenia.

Wjazd na teren Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki możliwy jest od północy z ul. Paradnej, od wschodu z ul. Rzgowskiej. Wokół kompleksu budynków Instytutu Matki Polki w Łodzi prowadzi al. Matek Polskich.

Do Budynku A zapewniony jest dojazd drogami pożarowymi. Droga pożarowa o szerokości ok. 6m prowadzi wokół budynku w odległości ok 12 m.

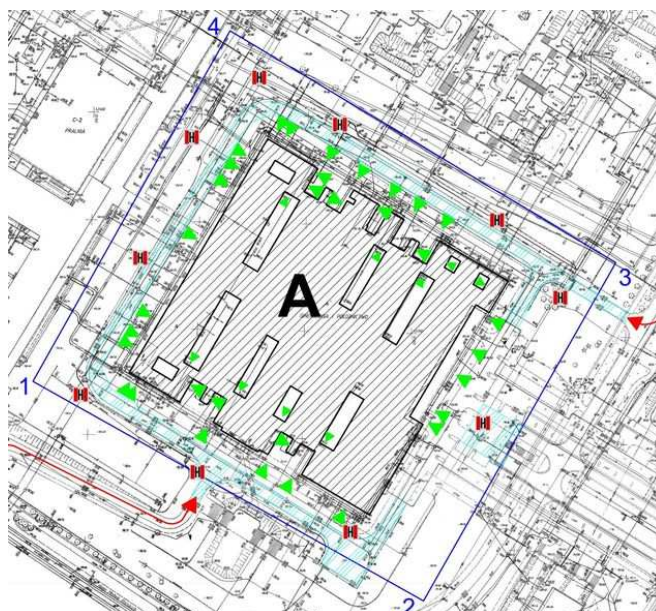


Rys. nr 1: Uproszczony schemat dróg pożarowych wokół budynku A



Zdjęcie nr 1: Droga pożarowa od strony północnej budynku A

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

Do Budynku B droga pożarowa zapewniona jest tylko od strony południowej. Od strony północnej i zachodniej budynku B istnieją place manewrowe dla PSP. Z pozostałych stron budynku jest zapewniona droga dojazdowa stanowiąca alternatywny dostęp dla Państwowej Straży Pożarnej drogami nie spełniającymi wymagań stawianych drogom pożarowym.

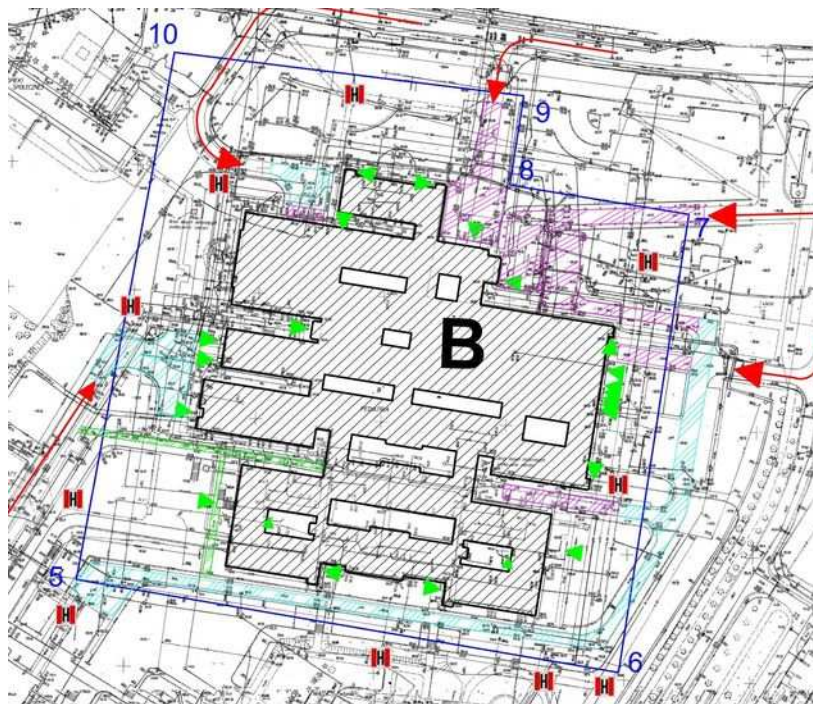

Rys. nr 2: Uproszczony schemat dróg pożarowych wokół budynku B



Zdjęcie nr 2: Droga pożarowa od strony południowej budynku B

Szczegółowy schemat dróg pożarowych przedstawiony zostały w części graficznej na rys. nr 1.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

2. Przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę

Na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę służące do zewnątrznego gaszenia powozarów realizowane jest przy pomocy dwudziestu zewnątrznych hydrantów przeciwpowozarowych. Dziesięć hydrantów zlokalizowanych jest w odległości nie przekraczającej 75 m od budynku A oraz dziesięć wokół budynku B. Cześć hydrantów zewnątrznych jest niesprawna.

Poniżej przedstawiono opis hydrantów:

Hydrant 1 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w pobliżu głównego wejścia do budynku A przy rampie wjazdowej.

Hydrant 2 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest przy południowo-wschodnim narożniku budynku A

Hydrant 3 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) od strony południowej budynku A po lewej stronie wjazdu na drogę powozarową z al. Matek Polskich

Hydrant 4 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w rejonie południowo-zachodniego narożnika budynku A.

Hydrant 5 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w bliskiej odległości drogi powozarowej w środkowej części budynku od strony zachodniej.

Hydrant 6 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) od strony zachodniej w rejonie narożnika północno-zachodniego budynku A

Hydrant 7 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) przy północno-zachodnim narożniku budynku.

Hydrant 8 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest w rejonie parkingu od strony północnej budynku A.

Hydrant 9 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na parkingu od strony północnej budynku w rejonie bramy wjazdowej na teren ICZMP.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

Hydrant 10 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest w rejonie północno – wschodniego narożnika budynku A.

Hydrant 11 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w rejonie południowo-wschodniego narożnika Budynku B.

Hydrant 12 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w bliskim sąsiedztwie hydrantu nr 11.

Hydrant 13 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w środkowej części elewacji południowej budynku B

Hydrant 14 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) w rejonie południowo-zachodniego narożnika budynku B w bliskim sąsiedztwie placu manewrowego na końcu drogi pożarowej.

Hydrant 15 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) od strony zachodniej budynku B w bliskim sąsiedztwie łącznika podziemnego pomiędzy budynkiem A i B.

Hydrant 16 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest na terenie zielonym (trawa) od strony zachodniej budynku b w bliskim sąsiedztwie palcu manewrowego.

Hydrant 17 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest w rejonie północno-zachodniego narożnika budynku B

Hydrant 18 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest od strony ul. Paradnej

Hydrant 19 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest w rejonie północno-wschodniego narożnika budynku B.

Hydrant 20 - Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma nasadami Ø 75. Zlokalizowany jest od strony wschodniej budynku B w środkowej części budynku.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 4	

	
Zdjęcie nr 3: Hydrant nr 5	Zdjęcie nr 4: Hydrant nr 3

Rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych pokazano na rys. nr 1 w części graficznej IBP.